

## **16 Brandschutz**

### **Pos. 16.1 Brandschutzkonzept**

Die Erhöhung der Durchsatzmengen sowie der Austausch der vorhandenen Gasspeicher über den drei Stahlbetonbehältern haben keinen Einfluss auf den Brandschutz der Anlage.

Es werden keine neuen Bauwerke oder Gebäude errichtet sowie vorhandene Bauwerke/ Gebäude in der Nutzung geändert.

## Pos. 16.2

## Formular 16/1.1

HE – Formular Kap. 16/1.1, Genehmigungsverfahren

Stand Januar 2020


## Formular 16/1.1: Brandschutz für das Gebäude-/Anlagenteil:

*Hinweis:* Formular 16/1.1 muss für eine Anlage (Begriff nach 4. BImSchV) nur 1 x ausgefüllt werden!

1. Angaben zur nichtöffentlichen Feuerwehr:	
<input type="checkbox"/> Betriebsfeuerwehr	<input type="checkbox"/> Werkfeuerwehr
Anordnung RP	Anerkennung RP
vom .....	vom .....
jederzeit verfügbare Einsatzstärke: <input type="checkbox"/> Staffel <input type="checkbox"/> Gruppe <input type="checkbox"/> 2 Staffeln <input type="checkbox"/> 3 Staffeln	
2. Löschwasserversorgung	
während der Bauzeit:	<input checked="" type="checkbox"/> > 48 m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> >96 m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> >192 m <sup>3</sup> /h
nach Fertigstellung:	<input type="checkbox"/> >48 m <sup>3</sup> /h <input checked="" type="checkbox"/> >96 m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> >192 m <sup>3</sup> /h
Leitungssystem:	<input type="checkbox"/> Verästelung <input type="checkbox"/> Ring
Objektschutz:	besondere Löschwasser-Vorhaltung: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, dann Art und Menge angeben:	
Art (z. B. Brunnen, unterirdischer Löschwasserbehälter, Hochbehälter, Druckluft-Wasserkessel etc.):	<b>Löschwasserteich und -zisterne</b>
Menge:	> 250 m <sup>3</sup> (bzw. Kapazität)
Stehendes offenes Gewässer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bezeichnung:	.....
Kapazität/Menge:	.....
Fließendes offenes Gewässer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bezeichnung:	.....
Kapazität/Menge:	.....
Saugstelle nach DIN	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden

*Hinweis:* Setzt sich eine Anlage aus mehreren Gebäuden, Brandabschnitten oder Brandbekämpfungsabschnitten zusammen (siehe Beispiel), ist jeder Teilbereich gesondert zu benennen und ist für jeden Teilbereich das Formular 16/1.2 separat auszufüllen.

Beispiel:

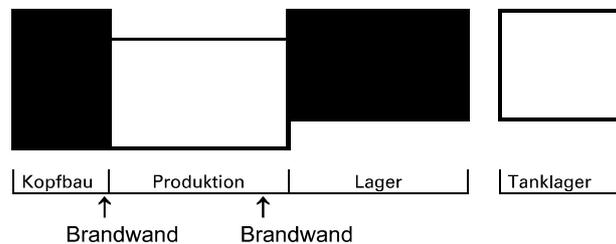

Seite 1 von 1